

內政統計通報

115年第2週


內政部統計處
115年1月10日

截至114年10月底液化石油氣列管廠商1萬938家為歷年最多

◎114年10月底依法應納入消防安全設

備查察之液化石油氣列管廠商計1萬938家為歷年最多，其中以串接使用場所8,075家（占73.8%）最多，較106年底（綱領修改前¹）增加74.2%。

◎114年1-10月執行液化石油氣廠商消防安全檢查計2萬82件次，合格率達98.4%；違規處分327件次，較去年同期減少0.9%。

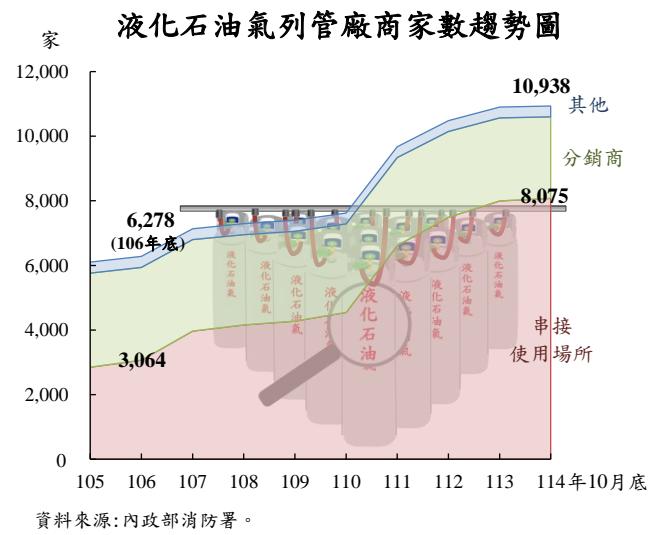

液化石油氣為民生重要必需品，其安全管理部分依「消防法」及「公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法」規定辦理，管理範圍包括場所管理²及容器管理³；另為加強安全管理，確保民眾生命財產安全，本部消防署督促地方落實執行液化石油氣安全檢查機制。就114年1-10月液化石油氣消防安全管理及檢查簡述如下：

一、列管家數：依場所管理分為分銷商、分裝場、容器檢驗場、容器儲存場所及串接使用場所5大類，且107年修正「使用液化石油氣容器營業場所安全管理行政指導綱領」，強化串接管線規定，致近年納入消防安全設備查察之列管家數增加。

(一) 截至114年10月底，依法應納入消防安全設備查察之液化石油氣列管家數計1萬938家，較106年底6,278家（綱領修改前）增加4,660家（+74.2%），為歷年最多，其中串接使用場所計8,075家（占73.8%）、分銷商2,527家（占23.1%）、容器儲存場所190家（占1.7%）、分裝場116家（占1.1%）及容器檢驗場30家（占0.3%）；列管家數較去年同期增加22家（+0.2%）。

(二) 114年10月底各縣市列管家數，以新北市1,758家最多、高雄市1,066家居次、桃園市

¹ 「使用液化石油氣容器營業場所安全管理行政指導綱領」於中華民國107年4月2日內政部內授消字第1070821650號函修正發布第3點，營業場所部分修正串接管線相關規定。

² 場所管理：針對液化石油氣製造場所(分裝場)、儲存場所(容器儲存室)及處理場所(檢驗場、瓦斯行及串接場所)，規範其場所之位置(如安全距離)、構造(如防火構造)、設備(如漏氣警報設備)及安全管理(如不得使用逾期液化石油氣容器)。

³ 容器管理：新容器之認可檢驗及使用中容器之定期檢驗。

920家居第3。

二、檢查次數：依「消防機關辦理消防安全檢查注意事項」規定，各直轄市、縣（市）政府應對液化石油氣製造、儲存及處理場所，每月至少檢查1次；液化石油氣容器串接使用場所，其使用量在80公斤以上，未滿300公斤者，實施不定期檢查；使用量在300公斤以上，未滿600公斤者，每年至少檢查1次；使用量在600公斤以上者，每半年至少檢查1次。

(一)114年1-10月執行消防安全檢查計2萬82件次，其中合格者1萬9,770件次，合格率為98.4%。

(二)按縣市別分：以新北市檢查5,229件次最多、高雄市1,762件次居次、臺中市1,693件次居第3；除連江縣外，各縣市合格率皆達9成4以上，不合格者則予以裁處（包括限期改善、罰鍰、停業或停止使用等）。

三、裁處次數：114年1-10月依違反消防法規定，計裁處327件次，較去年同期減少3件次(-0.9%)；其中罰鍰313件次（占95.7%）最多、限期改善14件次（占4.3%）；另移送法院強制執行26件次，較去年同期減少6件次(-18.8%)。

表1 液化石油氣消防安全管理概況

年(月)別	年(月)底列管家數(家)						消防安全 檢查件次 (件次)	合格率(%)	裁處件次 (件次)	強制執行 件次 (件次)
	合計	分銷商	分裝場	容器 檢驗場	容器 儲存場所	串接 使用場所				
105年	6,102	2,916	118	34	190	2,844	48,236	98.9	645	283
106年	6,278	2,871	118	34	191	3,064	47,752	98.6	711	593
107年	7,133	2,835	116	32	188	3,962	47,954	98.8	630	169
108年	7,291	2,796	115	32	192	4,156	47,874	98.9	550	448
109年	7,396	2,780	115	32	192	4,277	46,888	99.1	418	588
110年	7,621	2,746	114	32	188	4,541	41,628	99.2	358	128
111年	9,672	2,720	114	32	188	6,618	30,089	98.8	370	26
112年	10,483	2,659	117	31	186	7,490	26,709	98.5	396	37
113年	10,902	2,571	117	29	186	7,999	24,604	98.5	369	40
113年1-10月	10,916	2,590	117	30	186	7,993	20,522	98.4	330	32
114年1-10月	10,938	2,527	116	30	190	8,075	20,082	98.4	327	26
較113年同期 增減(%)	0.2	-2.4	-0.9	-	2.2	1.0	-2.1	①0.0	-0.9	-18.8

資料來源：內政部消防署。

說 明：1.消防安全檢查包括例行檢查、無照取締及複查。

2.裁處件次包括限期改善、罰鍰、停業或停止使用處分等。

3.串接使用場所係指餐廳、小吃店及洗衣店等場所，因營業等需求而串接使用液化石油氣容器使用量在80公斤以上者，須向縣市政府申請營業執照後交由該縣市消防局列管。

4.表列數字係按實際數值計算，其尾數採四捨五入計列，致增減百分點可能產生捨位誤差。

附 註：①係指增減百分點。

表2 液化石油氣消防安全管理概況—按區域別分

114年1-10月

區域別	10月底列管家數(家)						消防安全 檢查件次 (件次)	合格率(%)	裁處件次(件次)			
	合計	分銷商	分裝場	容器 檢驗場	容器 儲存場所	串接 使用場所			合計	限期改善	罰鍰	停業或 停止使用
總 計	10,938	2,527	116	30	190	8,075	20,082	98.4	327	14	313	-
新北市	1,758	301	20	4	15	1,418	5,229	97.4	134	-	134	-
臺北市	601	74	3	1	5	518	653	94.6	42	8	34	-
桃園市	920	220	14	1	16	669	1,166	98.5	19	-	19	-
臺中市	714	207	9	2	17	479	1,693	99.1	14	-	14	-
臺南市	729	229	5	2	14	479	1,197	98.1	25	-	25	-
高雄市	1,066	334	7	-	9	716	1,762	97.4	44	-	44	-
宜蘭縣	678	137	9	3	12	517	694	99.9	1	-	1	-
新竹縣	370	52	1	-	6	311	390	98.5	7	1	6	-
苗栗縣	217	46	1	1	8	161	533	100.0	-	-	-	-
彰化縣	417	181	8	3	14	211	843	99.5	5	-	5	-
南投縣	432	78	5	2	9	338	776	99.9	2	-	2	-
雲林縣	442	155	3	-	10	274	708	99.6	3	-	3	-
嘉義縣	331	100	5	2	6	218	493	99.8	1	-	1	-
屏東縣	594	163	8	1	13	409	1,382	99.3	13	-	13	-
臺東縣	441	55	3	2	14	367	757	99.9	1	-	1	-
花蓮縣	462	75	5	1	9	372	644	99.5	3	-	3	-
澎湖縣	205	40	2	2	5	156	277	99.6	1	-	1	-
基隆市	102	19	2	-	1	80	157	99.4	1	-	1	-
新竹市	192	7	1	1	2	181	210	99.0	2	-	2	-
嘉義市	114	39	1	-	1	73	148	98.0	3	-	3	-
金門縣	144	14	2	2	4	122	328	100.0	-	-	-	-
連江縣	3	1	1	-	-	1	29	82.8	6	5	1	-
港務消 防大隊	6	-	1	-	-	5	13	100.0	-	-	-	-

資料來源：內政部消防署。
說明：同表1說明1.～3。

圖 液化石油氣列管家數結構比
114年10月底

